

JELMAGYARÁZAT:

	Táplálási vezeték
	Fűtési vezeték előremenő
	Fűtési vezeték visszatérő
	Szivattyú
	Elzáró
	Visszacsapó szelep
	Szűrő
	Motoros elzáró
	Motoros keverőszelep

MEGJEGYZÉS:

A fűtési vezetékeket DN 50-ig 9 mm, DN50 fölött 13 mm Armstrong Armaflex hőszigeteléssel, a fűtési vezetékeket DN 50-ig 13 mm, DN50 fölött 19 mm Armstrong Armaflex

A fűtési strangokat üritési lehetőséggel kell ellátni.

A szerelés során kialakuló magaspontoknál a légtelenítésről, mélypontoknál ürítésről gondoskodni kell.

A keringető szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni.


A szinteken történő csőátvezetésnél átvezetésekénél, a testhangok átadását megakadályozó rezgésmentesítő szigetelést kell elhelyezni, tűzszakasz átvezetésnél minősített tűzvédelmi tömítés kell.

Fal és födémátvezetésekénél csőhüvellyel elhelyezése szükséges.

Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

A kazánházban lévő összes gépészeti berendezést min. 5 cm magas alapra kell helyezni.

A tervek műszaki leírással együtt érvényesek !

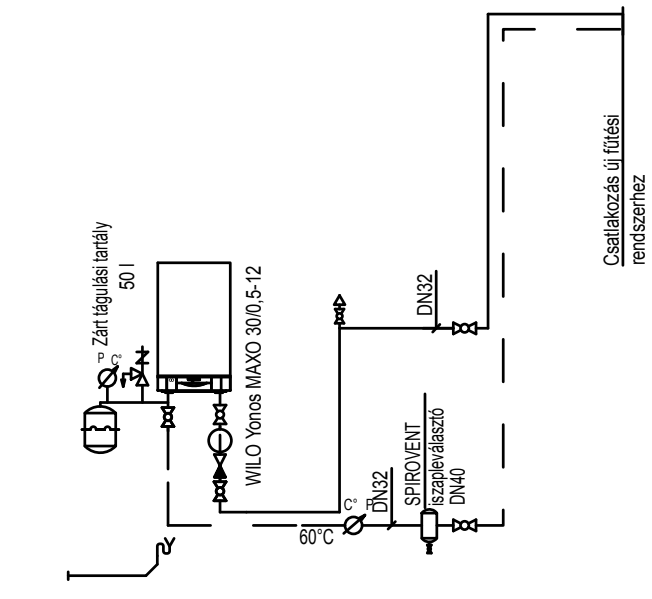

 DMG MÉRNÖK IRODA E-mail: dmg@gmail.hu Tel.: 06 30 742 47 29	Tervezés tárgya:	"Názáret" Római Katolikus Óvoda 2750 Nagykőrös, Hősök tere 2.	Dátum 2015.12.04.
	Tervező: DÖMÖTÖR GÁBOR G 01-15184	Terv megnevezése:	Központi fűtés Kapcsolási vázlat
			Tervfajta Műszaki beavatkozási terv
			Rajzszám GF-1