


A TERVDOKUMENTÁCIÓ A TERVEZŐ TULAJDONA, ÉS SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL. MÁSOLNI, SOKSZOROSÍTANI, HARMADIK FÉL SZÁMÁRA ÁTADNI CSAK ELŐZETES ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÜNKKEL LEHET.

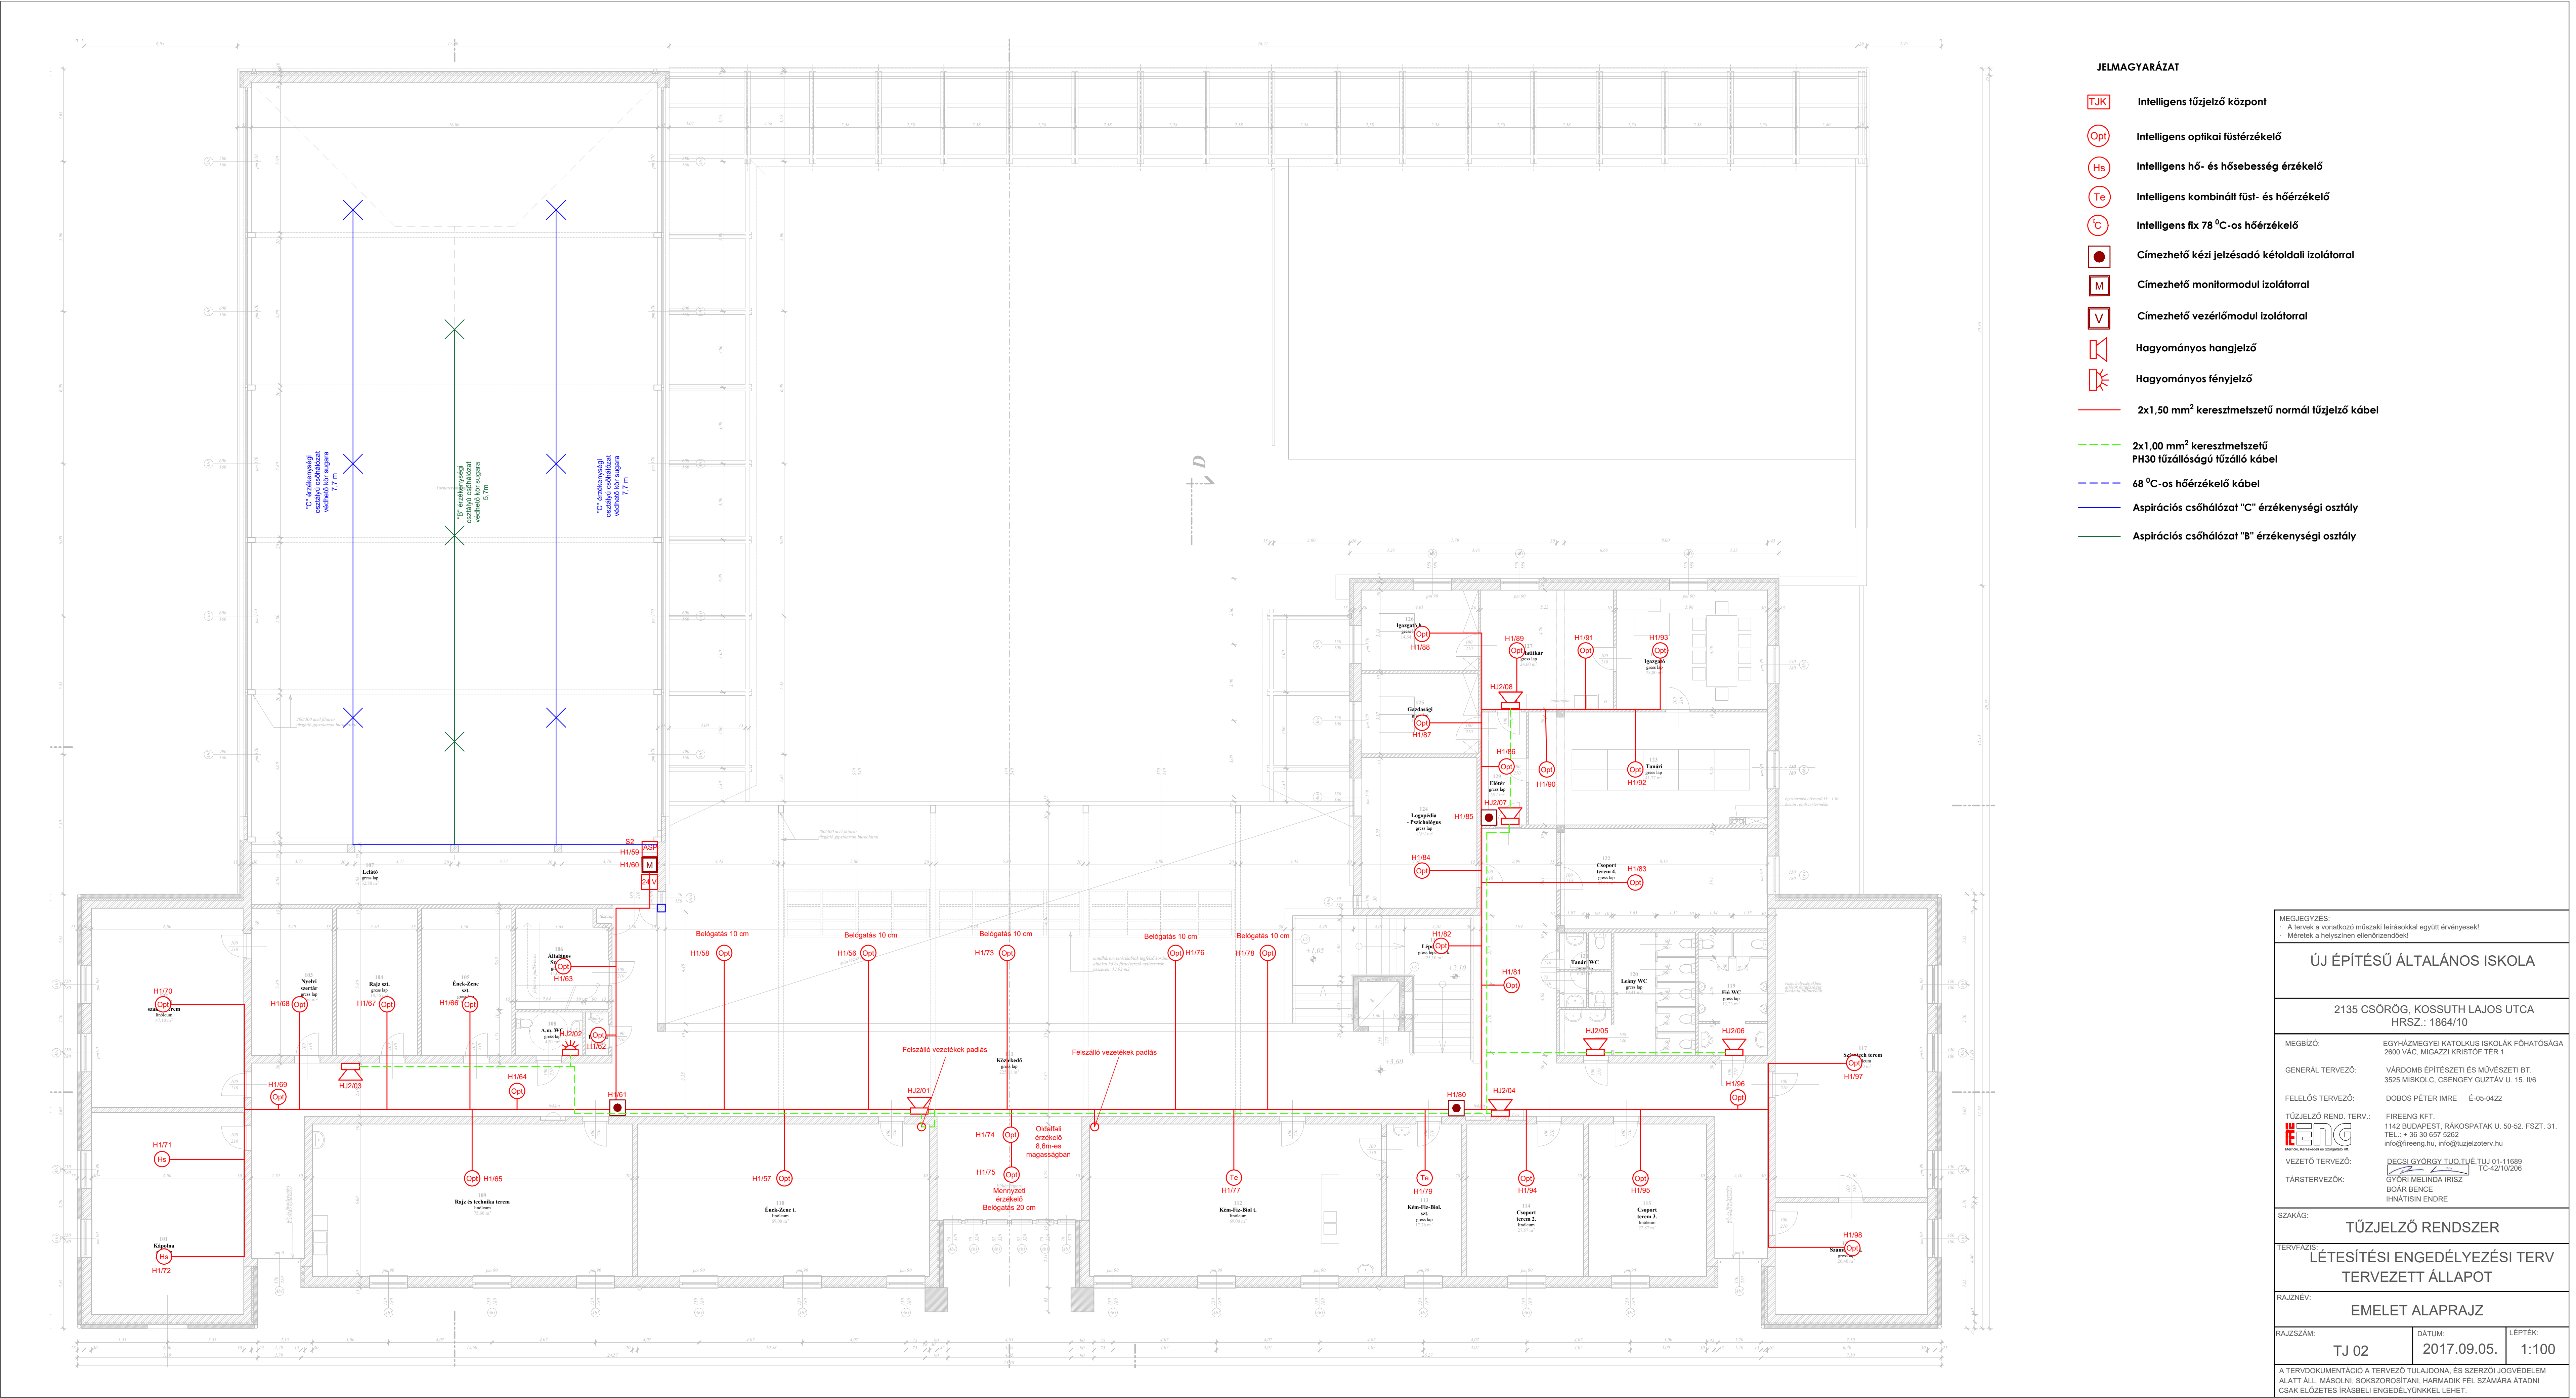

JELMAGYARÁZAT

- TJK** Intelligens tűzjelző központ
- Opt** Intelligens optikai füstérzékelő
- Hs** Intelligens hő- és hősebesség érzékelő
- Te** Intelligens kombinált füst- és hőérzékelő
- C** Intelligens fix 78 °C-os hőérzékelő
- Címezhető kézi jelzésadó kétoldali izolátorral
- M** Címezhető monitormodul izolátorral
- V** Címezhető vezérlőmodul izolátorral
- Speaker** Hagyományos hangjelző
- Light** Hagyományos fényjelző
- 2x1,50 mm²** keresztmetszetű normál tűzjelző kábel
- 2x1,00 mm²** keresztmetszetű PH30 tűzállóságú tűzálló kábel
- 68 °C-os** hőérzékelő kábel
- Aspirációs csőhálózat "C"** érzékenységi osztály
- Aspirációs csőhálózat "B"** érzékenységi osztály

MEGJEGYZÉS:
- A tervek a vonatkozó műszaki leírásokkal együtt érvényesek!
- Méretek a helyszínen ellenőrzendőek!

ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

2135 CSÖRÖG, KOSSUTH LAJOS UTCA
HRSZ.: 1864/10

MEGBÍZÓ: EGYHÁZMEGYEI KATOLKUS ISKOLÁK FŐHATÓSÁGA
2800 VÁC, MIGAZSI KRISTÓF TER 1.
GENERAL TERVEZŐ: VÁROMB ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰVESZETI BT.
3525 MISKOLC, CSENGEY GUZTÁV U. 15. II/6
FELELŐS TERVEZŐ: DOBOS PÉTER IMRE E-05-0422
TŰZJELZŐ REND. TERV.: FIREENG KFT.
1142 BUDAPEST, RÁKOSPATAK U. 50-52. FSZT. 31.
TEL.: + 36 30 657 5282
info@fireeng.hu, info@tuzjelzoterv.hu
VEZETŐ TERVEZŐ: DECSI GYÖRGY TUD.TJV. 01-11689
GYŐRI MELINDA IRISZ TC-42/10/206
TÁRSZERVEZŐK: BOÁR BENCE
IHÁTISIN ENDRÉ

TŰZJELZŐ RENDSZER

LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
TERVEZETT ÁLLAPOT

EMELET ALAPRAJZ

RAJZSZÁM: TJ 02 DÁTUM: 2017.09.05. LÉPTÉK: 1:100

A TERVDOKUMENTÁCIÓ A TERVEZŐ TULAJDONA, ÉS SZERZŐI JOGVÉDELLEM ALÁTT ÁLL. MÁSOLNI, SOKSZOROSÍTANI, HARMADIK FEL SZÁMÁRA ÁTADNI CSAK ELŐZETES ÍRÁSBELI ENGEDÉLYNKKEL LEHET.

JELMAGYARÁZAT

TJK

Intelligens tűzjelző központ

Opt

Intelligens optikai füstérzékelő

Hs

Intelligens hő- és hősebesség érzékelő

Te

Intelligens kombinált füst- és hőérzékelő

°C

Intelligens fix 78 °C-os hőérzékelő



Címezhető kézi jelzésadó kétoldali izolátorral



Címezhető monitormodul izolátorral



Címezhető vezérlőmodul izolátorral



Hagyományos hangjelző



Hagyományos fényjelző


2x1,00 mm² keresztmetszetű
PH30 tűzállóságú tűzálló kábel

68 °C-os hőérzékelő kábel

Aspirációs csőhálózat "C" érzékenységi osztály

Aspirációs csőhálózat "B" érzékenységi osztály

2x1,50 mm² keresztmetszetű normál tűzjelző kábel

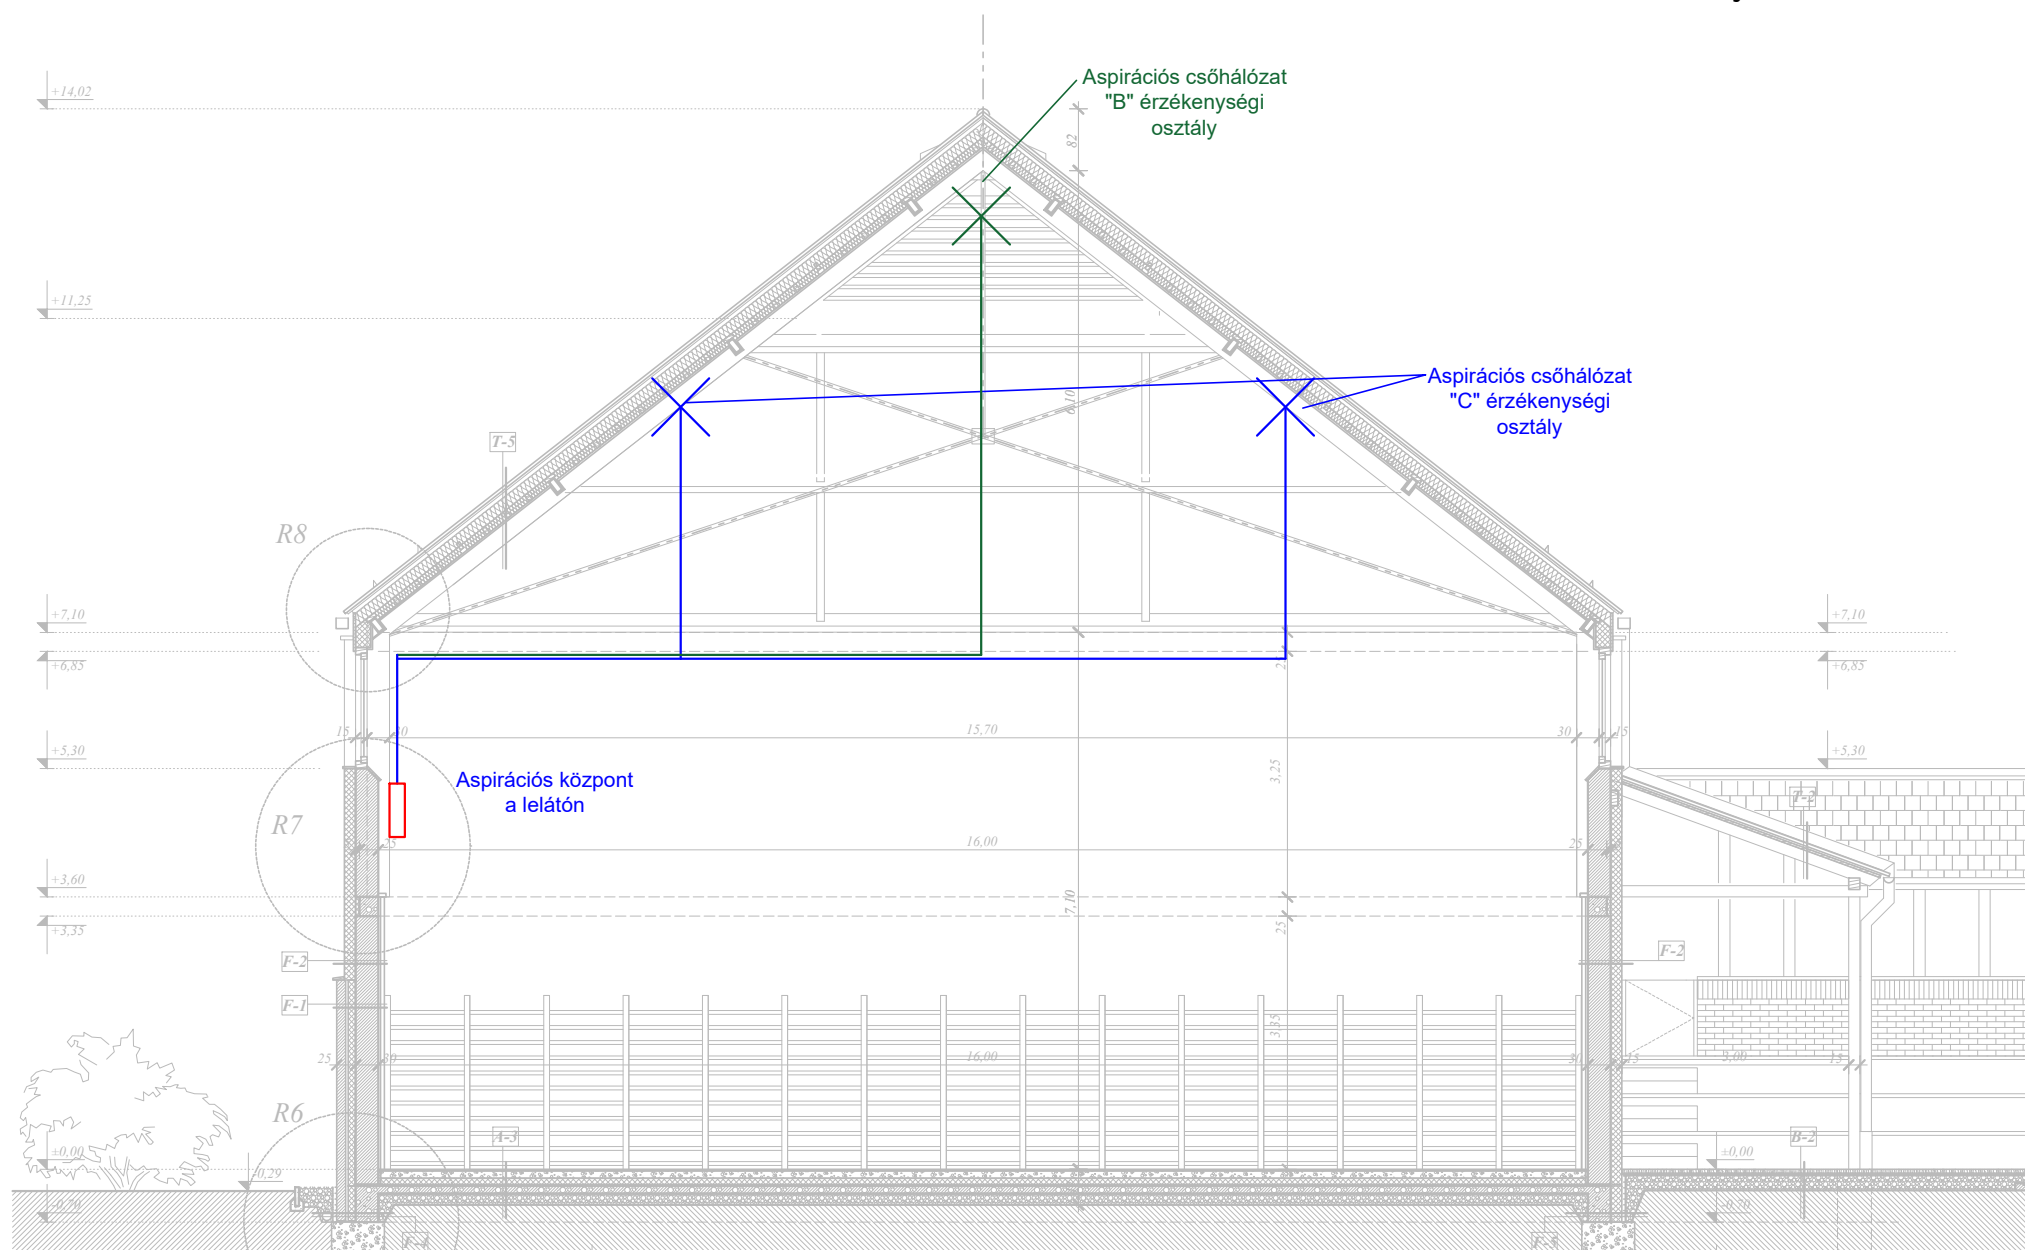

MEGJEGYZÉS:

- A tervek a vonatkozó műszaki leírásokkal együtt érvényesek!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

2135 CSÖRÖG, KOSSUTH LAJOS UTCA
HRSZ.: 1864/10

MEGBÍZÓ: EGYHÁZMEGYEI KATOLKUS ISKOLÁK FŐHATÓSÁGA
2600 VÁC, MIGAZZI KRISTÓF TÉR 1.

GENERÁL TERVEZŐ: VÁRDOMB ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰVÉSZETI BT.
3525 MISKOLC, CSENGEY GUZTÁV U. 15. II/6

FELELŐS TERVEZŐ: DOBOS PÉTER IMRE É-05-0422

TŰZJELZŐ REND. TERV.: FIREENG KFT.
1142 BUDAPEST, RÁKOSPATAK U. 50-52. FSZT. 31.
TEL.: + 36 30 657 5262
info@fireeng.hu, info@tuzjelzoterv.hu

VEZETŐ TERVEZŐ: DECSI GYÖRGY TUO.TUÉ.TUJ 01-11689
TC-42/10/206

TÁRSSTERVEZŐK: GYÓRI MELINDA IRISZ
BOÁR BENCE
IHNÁTISIN ENDRE

SAKÁG: TŰZJELZŐ RENDSZER

TERVFÁZIS: LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV TERVEZETT ÁLLAPOT

RAJZNÉV: A-A METSZET

RAJZSZÁM: TJ 03	DÁTUM: 2017.09.05.	LÉPTÉK: 1:100
-----------------	--------------------	---------------

A TERVDOKUMENTÁCIÓ A TERVEZŐ TULAJDONA, ÉS SZERZŐI JOGVÉDELEM
ALATT ÁLL. MÁSOLNI, SOKSZOROSÍTANI, HARMADIK FÉL SZÁMÁRA ÁTADNI
CSAK ELŐZETES ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÜNKKEL LEHET.

JELMAGYARÁZAT

TJK

Intelligens tűzjelző központ

Opt

Intelligens optikai füstérzékelő

Hs

Intelligens hő- és hősebesség érzékelő

Te

Intelligens kombinált füst- és hőérzékelő

°C

Intelligens fix 78 °C-os hőérzékelő



Címezhető kézi jelzésadó kétoldali izolátorral



Címezhető monitormodul izolátorral



Címezhető vezérlőmodul izolátorral



Hagyományos hangjelző




Hagyományos fényjelző



2x1,00 mm² keresztmetszetű
PH30 tűzállóságú tűzálló kábel



68 °C-os hőérzékelő kábel



Aspirációs csőhálózat "C" érzékenységi osztály



Aspirációs csőhálózat "B" érzékenységi osztály



2x1,50 mm² keresztmetszetű normál tűzjelző kábel

MEGJEGYZÉS:

- A tervek a vonatkozó műszaki leírásokkal együtt érvényesek!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

ÚJ ÉPÍTÉSŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

2135 CSÖRÖG, KOSSUTH LAJOS UTCA
HRSZ.: 1864/10

MEGBÍZÓ: EGYHÁZMEGYEI KATOLKUS ISKOLÁK FŐHATÓSÁGA
2600 VÁC, MIGAZSI KRISTÓF TÉR 1.

GENERÁL TERVEZŐ: VÁRDOMB ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰVÉSZETI BT.
3525 MISKOLC, CSENGEY GUZTÁV U. 15. II/6

FELELŐS TERVEZŐ: DOBOS PÉTER IMRE É-05-0422

TŰZJELZŐ REND. TERV.: FIREENG KFT.
1142 BUDAPEST, RÁKOSPATAK U. 50-52. FSZT. 31.
TEL.: + 36 30 657 5262
info@fireeng.hu, info@tuzjelzoterv.hu

VEZETŐ TERVEZŐ: DECSI GYÖRGY TUO.TUÉ.TUJ 01-11689
TC-42/10/206

TÁRSSTERVEZŐK: GYÓRI MELINDA IRISZ
BOÁR BENCE
IHNÁTISIN ENDRE

SAKÁG: TŰZJELZŐ RENDSZER

TERVFÁZIS: LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV TERVEZETT ÁLLAPOT

RAJZNÉV: B-B METSZET

RAJZSZÁM:	DÁTUM:	LÉPTÉK:
TJ 04	2017.09.05.	1:100

A TERVDOKUMENTÁCIÓ A TERVEZŐ TULAJDONA, ÉS SZERZŐI JOGVÉDELLEM
ALATT ÁLL. MÁSOLNI, SOKSZOROSÍTANI, HARMADIK FÉL SZÁMÁRA ÁTADNI
CSAK ELŐZETES ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÜNKKEL LEHET.

