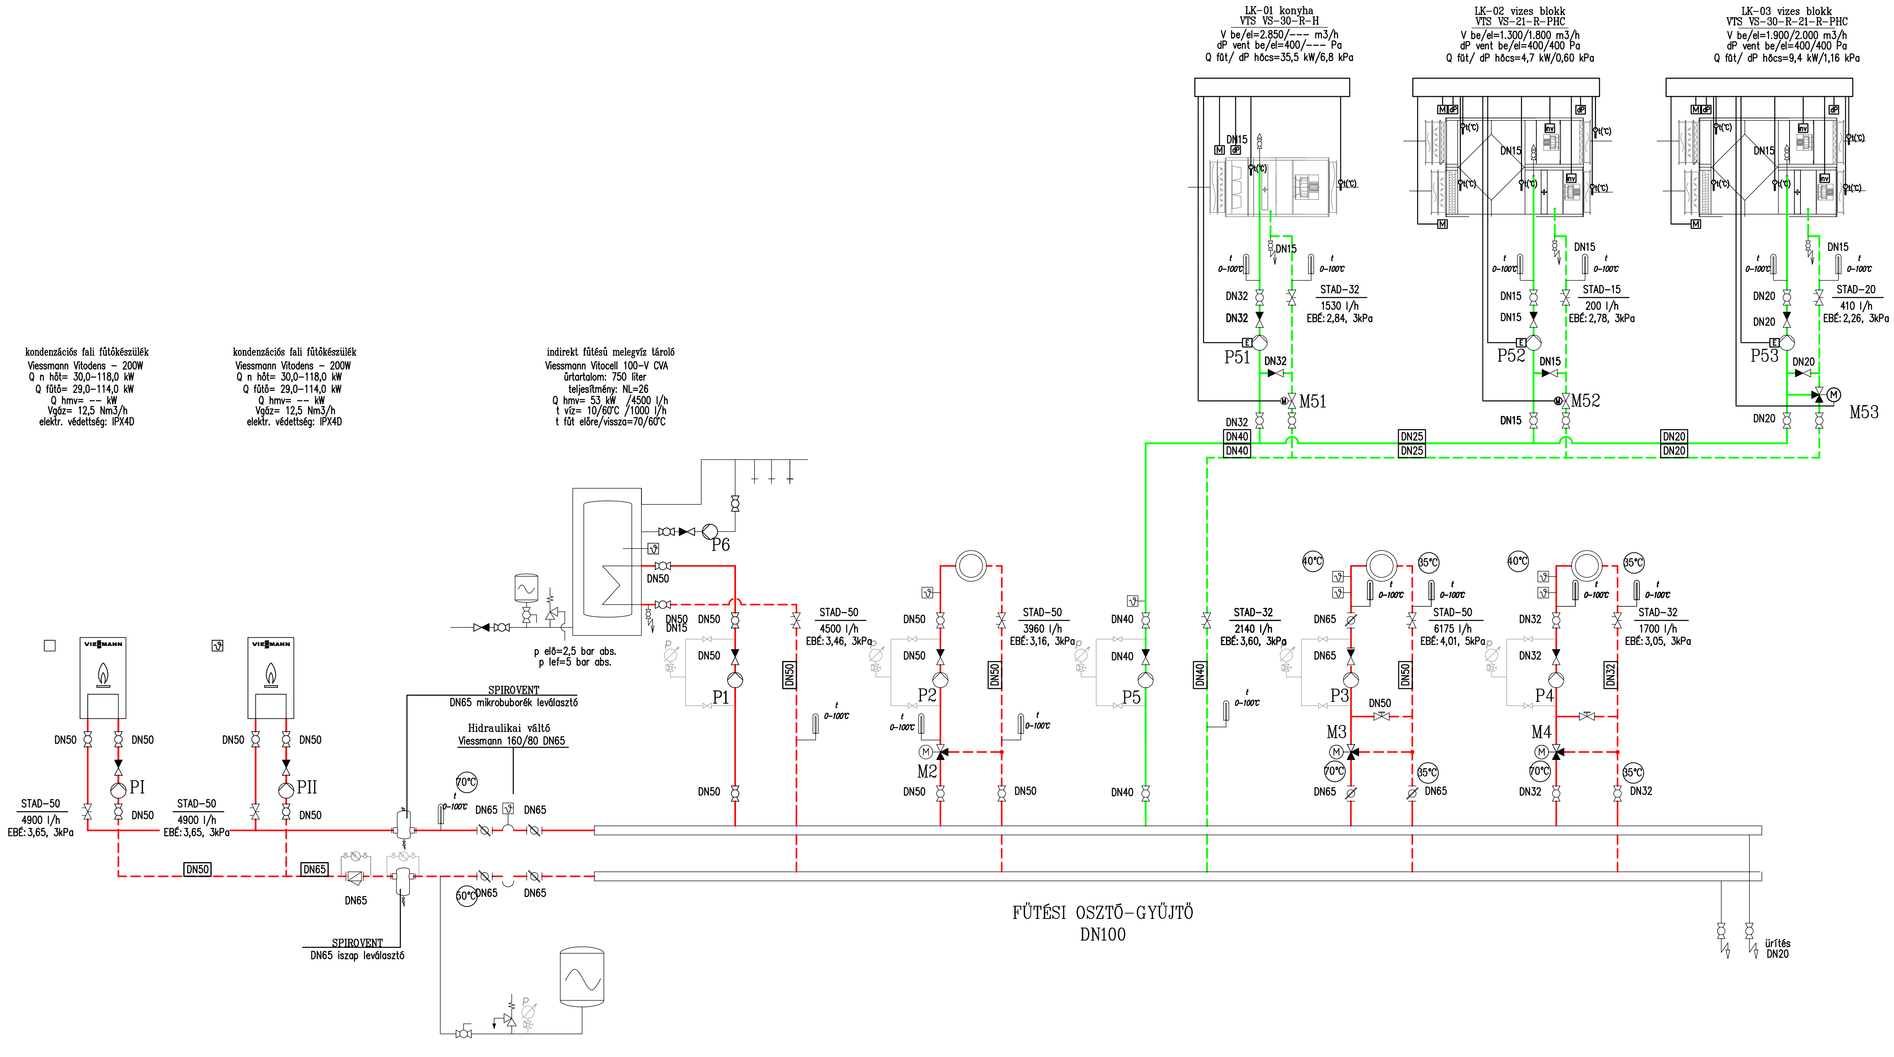

JELMAGYARÁZAT

- BB menetes gömbcsap
- rugóterhelésű visszacsapó szelep
- vételnelzárás ellen védett szelep (sapkás szelep, vagy kézikar nélküli)
- szűrő
- mágneses iszaplevélasztó
- statikus beszabályozásra alkalmas szelep, mérőcsonkkal (gyártm.: TA)
- analóg hőmérő
- közösített csonkzású ellenállásmérő műszer (nyomásmérő) beépítése szűrő elpiszkolódás mérésére szivattyú emeleőmagasság ellenőrzésére szolgál kapcsolási terven nincs jelölve!
- elektronikus vezérléssű keringető szivattyú közösített csonkzású ellenállásmérő műszerrel (nyomásmérő)
- motoros szabályozó szelep
- kosaras szűrő

MEGJEGYZÉSEK

	Q=	H=	típus		
PI	4,90m3/h	max.9,0m	Viessmann VI Para 30/1-12	0,31 kW	n.a.
PII	4,90m3/h	max.9,0m	Viessmann VI Para 30/1-12	0,31 kW	n.a.
P1	4,60m3/h	5,77m	Grundfos Magna 1 32-100	0,008...0,175kW	0,08...1,41A
P2	4,00m3/h	9,27m	Grundfos Magna 1 32-120	0,008...0,188kW	0,08...1,51A
P3	6,20m3/h	8,62m	Grundfos Magna1 32-120F	0,015...0,329kW	0,17...1,48A
P4	1,80m3/h	5,19m	Grundfos Magna1 25-80	0,009...0,128kW	0,09...1,03A
P5	2,15m3/h	3,19m	Grundfos Alpha2 25-80	0,003...0,050kW	0,04...0,44A
P51	1,53m3/h	2,29m	Grundfos Alpha1 25-50	0,005...0,032kW	0,05...0,27A
P52	0,21m3/h	1,32m	Grundfos Alpha1 25-40	0,005...0,022kW	0,05...0,19A
P53	0,41m3/h	1,24m	Grundfos Alpha1 25-40	0,005...0,022kW	0,05...0,19A
P6	0,25m3/h	1,8m	Grundfos Alpha1 25-40N	0,005...0,022kW	0,05...0,19A

	kvs=	méret	típus
M2	25m3/h	DN40	háromjáratú, kétutú
M3	25m3/h	DN40	háromjáratú, kétutú
M4	10m3/h	DN25	háromjáratú, kétutú
M51	6,3m3/h	DN20	háromjáratú, kétutú
M52	1,0m3/h	DN15	háromjáratú, kétutú
M53	2,5m3/h	DN15	kétjáratú, egyutú

Mód/ Revision	Dátum/ DNte	Módosító/ Name	Módosítás leírás/ Description of revision
-	-	-	-
-	-	-	-

Project / Munka: **Új építésű általános Iskola Csörög,Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 1864/10**

Procurer / Megrendelő: Egyházmegyi Katolikus Iskolák Főhatósága
2600 Vác, Migazzi tér 1. (postacím: 2601 Vác, Pf.87.)
VÁRDOB Építészeti Művészeti Bt.
3525 Miskolc, Jókai Mór u. 8.

Munkasz./Work ID: 17-11

Subject / Tárgy: KIVITELI TERV
HŐELLÁTÁS
kapcsolási séma

Date / Dátum: 2017.10.26.

Scale / Lépték: M 1:50

Designer / Tervező:
Pánfi Szilárd
okleveles gépészmérnök
kam.eng.szám: G 13-9633
Sárdi Norbert
okleveles gépészmérnök
kam.eng.szám: G 01-14407

Plan ID / Rajzszám: GH-1.0